

广东联升传导技术有限公司

UNIRISE ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.

(TEL): 0769-85554248

(FAX):0769- 85554753

Web Site: WWW.UNIRISE.CN

E-mail: technic@unirise.cn

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

CUSTOMER(客户) :	超擎数智
CUSTOMER P/N(客户料号/图号):	欧规16A +C19
UNIRISE P/N(联升图号):	C036-003-2025
PRODUCT NAME(品名):	UE-312+UE-333 H05VV-F 3G1.5mm ² 电源线
DATE(日期):	2025-9-25


制 造 商 MANUFACTURER	广东联升传导技术有限公司 UNIRISE ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.	
制 作 MADE BY	审 核 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY
王隆花	张永华	宋瑜

客 户 CUSTOMER		
签名/盖章 Signature/Stamp	检 查 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY
☐ 认可 ACCEPTED	☐ 未认可 UNACCEPTED	☐ 其它 OTHER

请贵公司于完成此份产品规格书及样品的承认后, 签回此封面给本公司做为依据, 以符合 ISO 9001 的规定, 但如果无法签回时, 本公司将依据贵公司所下此规格的第一张订单, 做为已获得贵公司承认的依据。

Please confirm and return this confirmation to us, for complying ISO 9001. However, the specification will sequentially be recognized and executed by us according to your first p/o, if this confirmation is unable to be confirmed and returned to us in time.

版本	变更描述	日期	确认人
V1.0	初版发行	2025-9-25	覃献芬

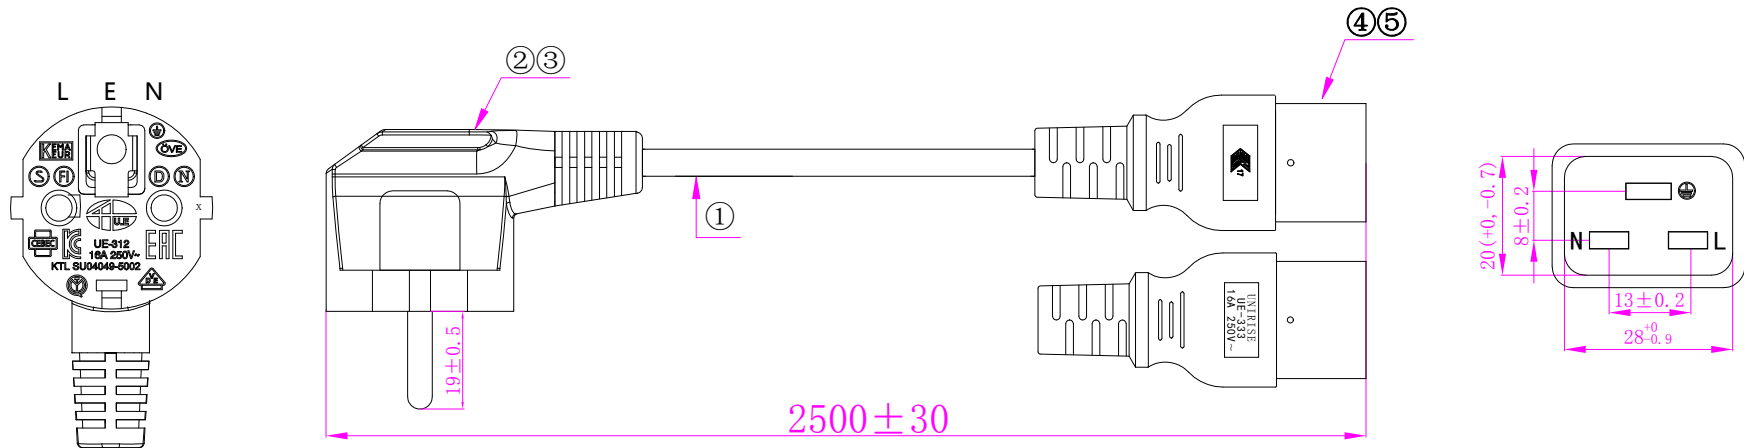

⑦ 标签:



产品型号

产品描述长标题
(具体来自销售提单信息)
此仅供参考

生产批次及日期

6H (固定数值), 年月日+流水码
年月日

MADE IN CHINA

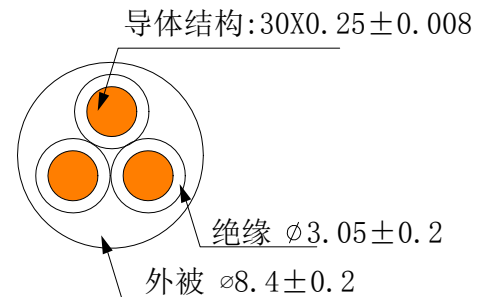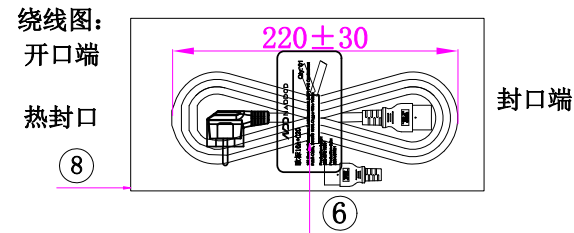

- 管控要点:
- 插头: a:UE-312, 电流(A):16, 电压(V):250, 认证: VDE
b:UE-333 (C19), 电流(A):16, 电压(V):250, 认证: ENEC
 - 电线: H05VV-F 3G1.5mm² uniris 凹字 黑色 认证: VDE
 - 高压测试: 2500V/S 无击穿, 无闪烁
 - 电源线符合ROHS要求

序号	物料号码	材料描述	数量
8	39110009	PE袋 0.03X120X300mm 一短边开口另一端封口	1PCS
7	39005227	空白标签 55X45mm 合成纸 白色 (宏山)	1PCS
6	LK0715	PE扎带15cm 黑色	1PCS
5	316333901	UE-333 品字尾一体式母插内架 白色	1PCS
4	BK116000	插头胶料60P PVC UE-333 黑色	/
3	BK116000	插头胶料60P PVC UE-312 黑色	/
2	315312000	法国头端子 黄铜镀镍 黑色	1PCS
1	CK80415032-B	H05VV-F 3G1.5mm ² 黑色	1PCS

印字内容: H05VV-F 3G1.5mm² <VDE> KEMA-KEUR + (S) + (S) + (S) (FI) (D) (N) (S)
IEMMEQU NSW23360 KTL SU01036-5001 CCC A007325 60227
IEC 53 (RVV) 300/500V 3X1.5mm² UNIRISE A


适应产品	交换机	样品图号	C036-003-2025	版本	V1.0
客户料号	欧标16A+C19	客户名称	武汉超擎数智科技	单位	mm
客户图号		制作依据	样品要求单	比例	
日期	2025-9-25	制图	覃献芬	审核	颜家乐
		批准	宋瑜	UNIRISE ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD	

版次	变更内容	确 认	日 期
A/0	首次发行	宋 瑜	2018/9/7
A/1	欧规9国+韩国KC+俄罗斯EAC字板合并	宋 瑜	2019/11/13
A/2	增加字板：VDE+KC	宋 瑜	2020/12/8





注意：带*号的标注尺寸为关键尺寸

印字情况：

欧规9国+韩国KC+俄罗斯EAC

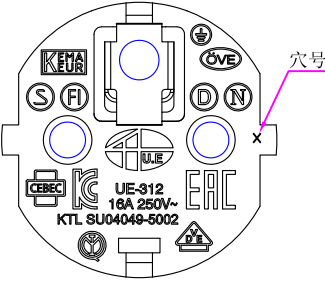


产品尺寸及标示图		核 准	刘英琦	公差： 0 ~ 2=±0.1 2 ~ 10=±0.2 10~20=±0.3 20~40=±1.5 40~60=±2.0 角度公差：1°			
广东联升传导技术有限公司 Unirise Electric Wire & Cable CO.,LTD		审 核	宋瑜				
		制 图	黄祥				
图 号	PD-004	日 期	2020. 12. 08				
产品型号	UE-312	视 图		比例	1: 1	单位	mm
				材质	PVC	REV: A/2	

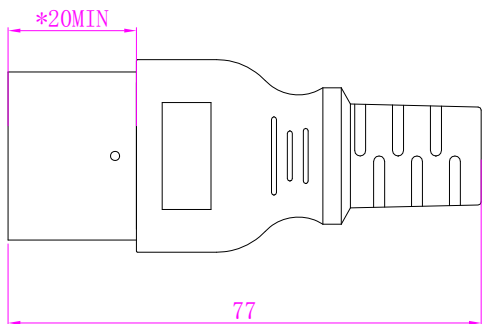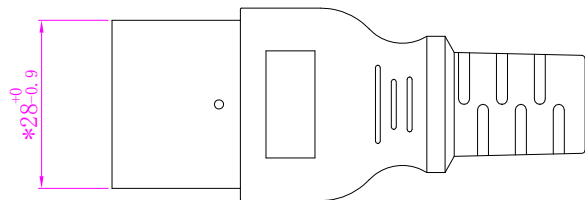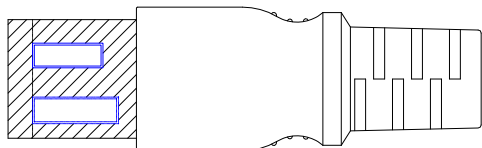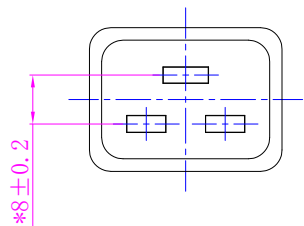

注意：带*号的标注尺寸为关键尺寸

印字情况：

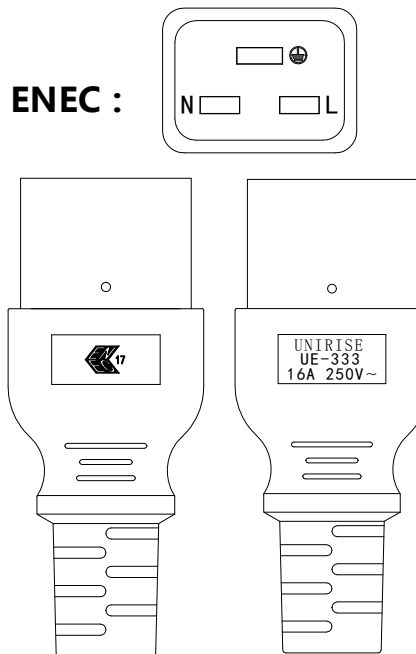

产品尺寸及标示图

广东联升传导技术有限公司
Unirise Electric Wire & Cable CO.,LTD

图号 PD-027

产品型号 UE-333

核准 刘英琦

审核 宋瑜

制图 黄祥

日期 2018.09.14

视图

公差：

0 ~ 2=±0.1

2 ~ 10=±0.2

10 ~ 20=±0.3

20 ~ 40=±1.5

40 ~ 60=±2.0

角度公差:1°

比例 1:1

材质 PVC

单位 mm

REV: A/1

广东联升传导技术有限公司

UNIRISE ELECTRIC WIRE &CABLE CO., LTD.

SPECIFICATION（规格书）

PAGE:1 of 2


STYLE(品名)	H05VV-F 3G1.5mm ²	STANDARD(标准)	IEC60227-5, GB5023
PART NO.(物料编号)	CX80415032-B	RATING(等级)	300/500V, 70℃
Application: USED IN POWER SUPPLY WIRE OF INDOOR SMALL ELECTRICAL.			
Constructional checking (结构检查)			
CONDUCTOR(导体)	SIZE (规格)	3G1.5mm ²	
	MATERIAL(材质)	AS 裸铜绞线	
	CONSTRUCTION (结构)	30/0.25 ± 0.008mm	
	CONDUCTOR RESISTANCE (导体电阻)	≤13.3 Ω /KM (温度 20℃时)	
INSULATION(绝缘)	AVG.THICHNESS (平均厚度) (mm)	0.70mm	
	MIN.THICHNESS (最小厚度) (mm)	0.53mm	
	INS.DIAMETER (绝缘外径)	3.05 ± 0.2mm	
	MATERIAL(材质)	PVC 90 ± 2A	
	COLOR (颜色)	蓝 BLUE、棕 BROWN、黄/绿 YELLOW/GREEN	
JACKET(外被)	AVG.THICHNESS (平均厚度) (mm)	0.90mm	
	MIN.THICHNESS (最小厚度) (mm)	0.67mm	
	MATERIAL(材质)	PVC 80 ± 2A	
	OVER DIAMETER (完成外径) (mm)	8.4 ± 0.2mm	
	COLOR (颜色)	Any color 任一颜色	
Physical performance test (物理性能测试):			
INSULATION 绝缘物理性能	UNAGED 老化前	TENSILE STRENGTH (抗张强度) N/mm ²	≥10
		ELONGATION (伸长率) %	≥150
	AGED 老化后	TENSILE STRENGTH (抗张强度) 168h 80 ± 2℃ N/mm ²	≥10.0
		ELONGATION (伸长率) %	≥150
JACKET 外被物理性能	UNAGED 老化前	TENSILE STRENGTH (抗张强度) N/mm ²	≥10.0
		ELONGATION (伸长率) %	≥150
	AGED 老化后	TENSILE STRENGTH (抗张强度) 168h 80 ± 2℃ N/mm ²	≥10.0
		ELONGATION (伸长率) %	≥150
DIFFERENCE BETWEEN AGEING 变化率		TENSILE STRENGTH (抗张强度) %	± 20
		ELONGATION (伸长率) %	± 20

广东联升传导技术有限公司

UNIRISE ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.

SPECIFICATION (规格书)

PAGE:2 of 2

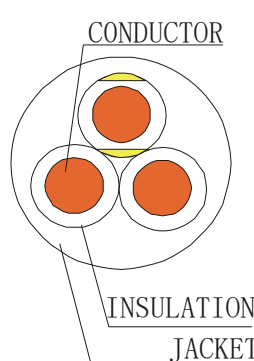Electrical tests（电气性能测试）:		
maximum conductor temperature （导体最高温度）	导体正常使用最高温度为 70℃	
INSULATION RESISTANCE （绝缘电阻）	≥0.010 MΩ.KM （water temperature 水温 70℃）	
VOLTAGE TEST （耐压试验） CORE （绝缘）	1.5KV （In water 浸水 1h 5min. water temperature 20±5℃）	
VOLTAGE TEST （耐压试验） CABLE （成品）	2.0KV （In water 浸水 1h 5min. 水温 20±5℃）	
SPARK TEST（火花测试）	6KV	
Other performance test（其它性能测试）:		
VISUAL INSPECTION(外观检查)	绝缘层表面光滑平整无污迹、压痕、标志清晰，无缺陷	
Durability of printing （颜色和标志耐久性试验）	用潮湿的棉布轻轻擦拭 10 次后仍旧清晰可识别，凹字免擦拭	
CONDUCTION TEST(导通测试)	N：零线接蓝色；L：火线接棕色；E：地线接黄/绿线；无断路	
FLAME TEST(垂直耐燃试验)	上支架下缘距炭化上起点≥50mm, 上支架下缘距炭化最低点≤540mm	
Pressure test at high temperature Cable or core(高温压力)	≤50%（70±2℃×4H） 压力 $F=0.6\sqrt{2Dd-d^2}$ D: 外径 d: 平均绝缘或护套厚度 压力单位：N	
HEST SHOCK TEST Cable or core（热冲击试验）	No crack 不开裂 （150±2 ⁰ Cx1h ）	
SHOCK TEST（Cable） （低温冲击试验）	-15℃±2℃×16H 不开裂（护套电缆绝缘线芯不直接进行低温冲击）	
Bending test at low temperature Cable or core(低温弯曲)	-15℃±2℃×16H 不开裂	
Flexing test（Cable） （交变曲挠试验）	30000 次曲挠后，芯线浸水耐压 1.5KV/5min 不击穿	
loss of mass test(失重试验)	≤2.0mg/cm ² (80℃×168H)	
continuity of marks（印字间距）	≤550mm	
MARKING(印字):凹印字 H05VV-F 3G1.5 mm² <VDE> KEMA-KEUR + + + (FI) (D) (N) (S) IEMMEQU NSW23360  KTL SU01036-5001 CCC A007325 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3X1.5mm² UNIRISE A		
CONSTRUCTION（结构图示）: 		
APPROVED BY(批准): 刘英琦	CHECKED BY（审核）: 宋 瑜	MADE BY（制定）: 周 景

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd.
56 Industry Road
Loong Yan Village, Humen Town
523920 DONGGUAN,
Guangdong CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen -
Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications -
Flexible cables with thermoplastic PVC insulation


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



oder/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 2353100-5140-0005 / 263096

File ref.:

Ausweis-Nr. 40017449

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-04-20

(letzte Änderung / updated 2019-11-05)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
2353100-5140-0005 / 263096 / TL6 / HEG

letzte Änderung / updated	Datum / Date
2019-11-05	2006-04-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40017449.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40017449.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s)

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ²	+
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²	+
H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm ²	+
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²	+

Leitungsbauart Type of cable	Standardleitungen General purpose cables
---------------------------------	---

Firmenzeichen Trademark	UNIRISE A
----------------------------	-----------

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40017449

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

2353100-5140-0005 / 263096 / TL6 / HEG

letzte Änderung / updated

2019-11-05

Datum / Date

2006-04-20

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40017449.

This supplement is part of the Certificate No. 40017449.

**Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen -
Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung**

**Cables for general applications -
Flexible cables with thermoplastic PVC insulation**

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/Reference
30007107

Unirise Electric Wire & Cable
Co., Ltd.
56 Industry Road
Loong Yan Village, Humen Town
523920 DONGGUAN,
Guangdong
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40017449

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

2353100-5140-0005 / 263096 / TL6 / HEG

letzte Änderung / updated

2019-11-05

Datum / Date

2006-04-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40017449.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40017449.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com/AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com/terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Unirise Electric Wire & Cable
Co., Ltd.
56 Industry Road
Loong Yan Village, Humen Town
523920 DONGGUAN,
Guangdong China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2021-02
DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2023-09

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Ackermann

Aktenzeichen: 2353100-1560-0003 / 306239

File ref.:

Ausweis-Nr. 40013356

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-03-14

(letzte Änderung / updated 2024-12-13)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref. letzte Änderung / updated Datum / Date
2353100-1560-0003 / 306239 / TL3 / SHA 2024-12-13 2005-03-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013356.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013356.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s)

UE-312

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Polzahl 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with two earthing contact systems

Schutzart IP20
Degree of protection

Bauart DIN 49441-R2
Kind of construction

Kennzeichnung der Fertigungsstätte(n) 30007107 : ohne Kennzeichnung / without marking
Marking of manufacturing place(s)

Produktinformation siehe Anlagen Nr. 700, 800, 850 und 900 vom 2024-12-13
Product information see Appendix No. 700, 800, 850 and 900 dated 2024-12-13



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40013356

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
2353100-1560-0003 / 306239 / TL3 / SHA

letzte Änderung / *updated*
2024-12-13

Datum / *Date*
2005-03-14

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013356.
This supplement is part of the Certificate No. 40013356.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30007107

Unirise Electric Wire & Cable
Co., Ltd.
56 Industry Road
Loong Yan Village, Humen Town
523920 DONGGUAN,
Guangdong
CHINA



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40013356

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd., 56 Industry Road, Loong Yan Village, Humen Town, 523920
DONGGUAN,, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

2353100-1560-0003 / 306239 / TL3 / SHA

letzte Änderung / updated

2024-12-13

Datum / Date

2005-03-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013356.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013356.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com/AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com/terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013356.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013356.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s)		UE-312																							
Fertigungsstätte / Place of manufacture		30007107																							
Kennzeichnung / Identification		---																							
Leitungsaufdruck Marking on cable		H03VV-F 3G 0,5 mm ² (max. 2 m)																							
		H03VV-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05VV-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05VV-F 3G 1,0 mm ²																							
		H05VV-F 3G 1,5 mm ²																							
		H05RR-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05RR-F 3G 1,0 mm ²																							
		H05RR-F 3G 1,5 mm ²																							
		H05RN-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05RN-F 3G 1,0 mm ²																							
		H07RN-F 3G 1,0 mm ²																							
		H07RN-F 3G 1,5 mm ²																							
		H03RT-H 3G 0,75 mm ²																							
		H03RT-H 3G 1,0 mm ²																							
UNIRISE A		H03V2V2-F 3G 0,5 mm ² (max. 2 m)																							
		H03V2V2-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²																							
		H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²																							
		H05V2V2-F 3G 1,5 mm ²																							
		03VV-F 3G 0,5 mm ² (transparent; max. 2 m)																							
		03VV-F 3G 0,75 mm ² (transparent)																							

		Verwendeter Inneneinsatz 2/ used insert 2																							
genehmigte Ausführung / approved version: X nicht genehmigte Ausführung / not approved version: ---																									
Hinweis: Remark:		Die Verwendung der genannten Leitungen basiert auf einer gültigen Leitungsgenehmigung. The use of the mentioned cords is based on a valid cord approval.																							
Detailangaben siehe Anlage Nr.: Details see appendix No.:		800																							

**ENEC****NO4158/A1**

Nemko hereby grants the following manufacturer license to affix the above shown ENEC mark on the product(s) specified below

Applicant Unirise Electric Wire & Cable Co. Ltd.
Longyan Ind Area
HuMen Town
DongGuan 523920
China

Manufacturer Unirise Electric Wire & Cable Co. Ltd.
Longyan Ind Area
HuMen Town
DongGuan 523920
China

Factory Unirise Electric Wire & Cable Co. Ltd.
Longyan Ind Area
HuMen Town
DongGuan 523920
China

Project Number PRJ0053207

Product Connector

Model/Type Ref. UE-333

Ratings 16A 250V~

Brandname / TradeMark UNIRISE

Principal Characteristics Non-rewirable connector for Class I equipment with Standard Sheet C19 of IEC/ EN 60320-3 for cold condition. Thermoplastic, with cable H05VV-F 3G1.0-2.5mm² manufacturer by Unirise. With straight entry, IP20.

Replaces This certificate replaced previous certificate No. NO4158, due to update standard list and add one cable model information

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Safety
EN 60320-3:2014;A1;A2
EN IEC 60320-1:2021

Test report No REP033360

Compliance *The conditions for this licence are that the ENEC-marked products conform with the applicable Standard(s) as stated in the test report and that Articles 8 and 9 of the ENEC Agreement are fulfilled by the manufacturer. The mark signifies the compliance of the completed products with these conditions. Further information is given in the attached Annex, which forms an obligatory part of this licence document. This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regards to the production presented for the testing and certification*

Additional Information

Additional model(s) See next page

Nemko Group AS
Philip Pedersens vei 11
1366 Lysaker, Norway
TEL +47 22 96 03 30
info@nemko.com
ENTERPRISE NUMBER
NO974404532

Signature

Sweet Yuan

Certification department

Date of Issue

2024-03-28

Working for a more sustainable future
Please do not print





ENEC
NO4158/A1



Product Connector
Variant 1
Model/Type Ref. UE-333
Ratings. 16A 250V~

Brandname / Trademark
(if different from page 1)

Principal Characteristics

Non-rewirable connector for Class I equipment with Standard Sheet C19 of IEC/ EN 60320-3 for cold condition. Thermoplastic, with cable H05RR-F 3G1.0-1.5mm² manufacturer by Unirise. With straight entry, IP20.

Product Connector
Variant 2
Model/Type Ref. UE-333
Ratings. 16A 250V~

Brandname / Trademark
(if different from page 1)

Principal Characteristics

Non-rewirable connector for Class I equipment with Standard Sheet C19 of IEC/ EN 60320-3 for cold condition. Thermoplastic, with cable H05RN-F 3G1.0mm² manufacturer by Unirise. With straight entry, IP20.

Nemko Group AS
Philip Pedersens vei 11
1366 Lysaker, Norway
TEL +47 22 96 03 30
info@nemko.com
ENTERPRISE NUMBER
NO974404532

Signature

Sweet Yuan

Sweet Yuan

Certification department

2024-03-28

Working for a more sustainable future
Please do not print

Date of Issue

